



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 12209:2004-03

Test Certificate

Nr./ No. 33-1/08

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

WILKA Schließtechnik GmbH
D-42549 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am

at the date of

19. März/ March 2008

mit der Erweiterungsprüfung am

with the extension test

18. August 2009

die Anforderungen der DIN EN 12209

+ Berichtigung 1:2006-06

meets the requirements of DIN EN 12209

+ correction 1:2006-06

für das Produkt

for the product

Rohrrahmenschluss/ Mortise lock
Serie 1438 (Falle + Riegel/ Latch + Bolt)
Serie 1432
(Pendelfalle + Riegel/ Pendulum latch + Bolt)
Serie 1442 (Falle mit Rolle/ Latch with roller)

mit der Artikelnummer

with the item number

1438

1432

1442

weitere Artikel, siehe Übersichtsmatrix

additional product versions, see overview matrix

in Verbindung mit dem Produkt

mit der Artikelnummer

in connection with the product with the item number

Schließblech/ Locking plate

Serie 9306, Serie 9329

Die o.a. Produkte sind entsprechend den Klassifizierungsschlüsseln, s. Übersichtsmatrix nach DIN EN 12209 zu kennzeichnen.

The above listed products have to be marked according to DIN EN 12209 and overview matrix.

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 33-1/08 und 33-2/09 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

Die Bestimmungen der DIN EN 12209 zur Kennzeichnung der Schlösser sind zu beachten.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 33-1/08 and 33-2/09 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed. The requirements for the designation as requested in DIN EN 12209 must be observed. This test certificate does not replace the Certificate of constancy of performance.

D-42551 Velbert, den 27. November 2015

S. Holz, gepr. Techniker/

Certified Technician

Stellv. Institutsleiter/

Deputy Director of Institute

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.



O. Lechte

Prüftechnik/

Testing Technology

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025

Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)

RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)

Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Institutsleitung:

Oliver Trostka, Dipl.-Ing. (FH)

Es gelten unsere

Geschäftsbedingungen



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11024-01-00




Übersichtsmatrix zum
Prüfzeugnis 33-1/08/
Overview matrix to test certificate
33-1/08



Produktbezeichnung: Rohrrahmenschloss/
Product name: Mortise lock


1438



**Rohrrahmenschloss,
Ausführung Falle und Riegel,
20 mm Riegelausschluss, 10 mm oder
13 mm breite Falle**
PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version latch and bolt, 20 mm locking
distance, 10 mm or 13 mm width latch profile cylinder or
Swiss round cylinder perforated

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	2	0


1433



**Rohrrahmenschloss,
Ausführung Falle und Riegel,
15 mm Riegelausschluss,
PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version latch and bolt, 15 mm locking
distance, profile cylinder or Swiss round cylinder
perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	2	0


138R

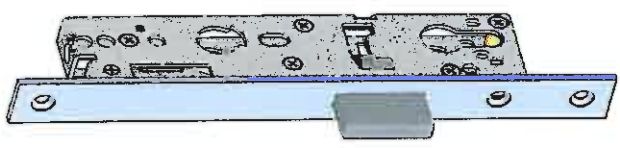

**Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Riegel mit langem Stulp,
20 mm Riegelausschluss,
PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version only bolt with long forend,
20 mm locking distance, profile cylinder or Swiss
round cylinder perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0

133R



**Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Riegel mit langem Stulp,
15 mm Riegelausschluss,
PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version only bolt with long forend,
15 mm locking distance, profile cylinder or Swiss
round cylinder perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0


 Sascha Holz, gepr. Techniker / Certified Technician
 Stellv. Institutsleiter / Deputy Director




Übersichtsmatrix zum
Prüfzeugnis 33-1/08/
Overview matrix to test certificate
33-1/08



Produktbezeichnung: Rohrrahmenschloss/
Product name: Mortise lock


038R

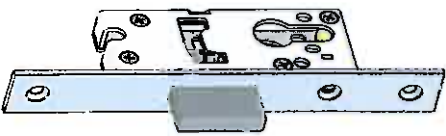

Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Riegel mit kurzem Stulp,
20 mm Riegelausschluss,
PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version only bolt with short forend,
20 mm locking distance, profile cylinder or Swiss
round cylinder perforated

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0


033R

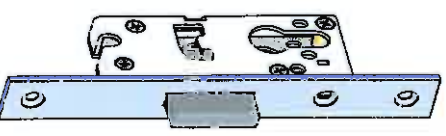

Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Riegel mit kurzem Stulp,
15 mm Riegelausschluss,
PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version only bolt with short forend,
15 mm locking distance, profile cylinder or Swiss
round cylinder perforated

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0


138F



Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Falle mit langem Stulp,
PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version only latch with long forend,
profile cylinder or Swiss round cylinder perforated

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	--- (*)	B	A	2	0

038F

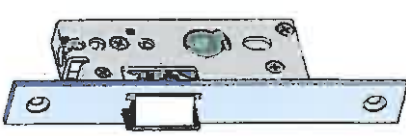

Rohrrahmenschloss,
Ausführung nur Falle mit kurzem Stulp,
Nussausführung/
Mortise lock, version only latch with short forend,
version of follower


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	--- (*)	B	A	2	0



 Sascha Holz, gepr. Techniker/ Certified Technician
 Stellv. Institutsleiter/ Deputy Director of Institute




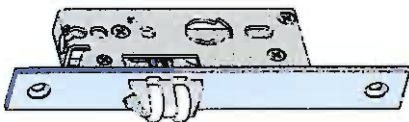
Produktbezeichnung: Rohrrahmenschloss/

Product name: Mortise lock

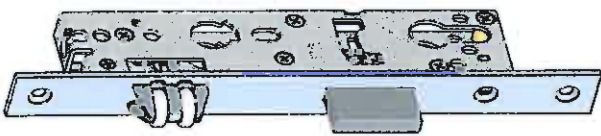1452										
										
Rohrrahmenschloss, Ausführung Pendelfalle und Riegel, 20 mm Riegelausschluss, PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/ Mortise lock, version pendulum latch and bolt, 20 mm locking distance, profile cylinder or Swiss round cylinder perforated										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0

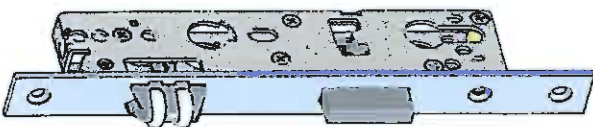1432										
										
Rohrrahmenschloss, Ausführung Pendelfalle und Riegel, 15 mm Riegelausschluss, PZ oder schweizer Rundzylinder gelocht/ Mortise lock, version pendulum latch and bolt, 15 mm locking distance, profile cylinder or Swiss round cylinder perforated										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 (*)	B	A	0	0

152P										
										
Rohrrahmenschloss, Ausführung nur Pendelfalle mit langem Stulp/ Mortise lock, version only pendulum latch with long forend										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	— (*)	B	A	0	0

052P										
										
Rohrrahmenschloss, Ausführung nur Pendelfalle mit kurzem Stulp/ Mortise lock, version only pendulum latch with short forend										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	— (*)	B	A	0	0


 Sascha Holz, gepr. Techniker/ Certified Technician
 Stell. Institutsleiter/ Deputy Director of Institute






Übersichtsmatrix zum
Prüfzeugnis 33-1/08/
Overview matrix to test certificate
33-1/08



Produktbezeichnung: Rohrrahmenschloss/
Product name: Mortise lock


1442



**Rohrrahmenschloss,
Ausführung Falle mit Rolle und Riegel,
20 mm Riegelausschluss,
PZ gelocht/
Mortise lock, version latch with roller and bolt,
20 mm locking distance, profile cylinder perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 ^(*)	B	A	2	0


1422

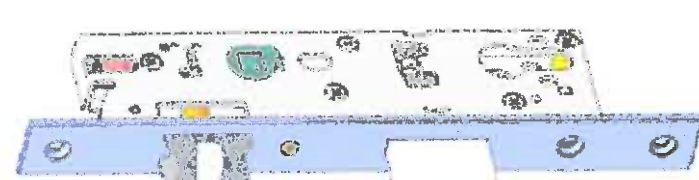

**Rohrrahmenschloss,
Ausführung Falle mit Rolle und Riegel,
15 mm Riegelausschluss,
PZ gelocht/
Mortise lock, version latch with roller and bolt,
15 mm locking distance, profile cylinder perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 ^(*)	B	A	2	0

1472

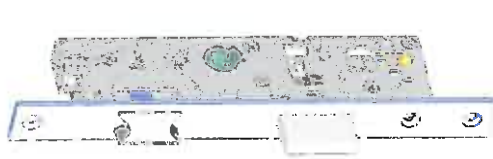

**Rohrrahmenschloss,
Ausführung Falle und Riegel,
20 mm Riegelausschluss, 72 mm Dornmaß
PZ oder Schweizer Rundzylinder gelocht/
Mortise lock, version latch and bolt,
20 mm locking distance, 72 mm backset
profile cylinder or Swiss round cylinder perforated**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	M	9	0	0	F	3/2 ^(*)	B	A	2	0

^(*) Schutzwirkung: Keine Schutzwirkung bei Fallenschloss./ Protective effect: No protective effect for latch lock.

^(**) Schutzwirkung: Klasse 3 mit Stahlzuhaltung, Klasse 2 mit Zinkdruckgusszuhaltung./
Protective effect: Class 3 with interlocking device of steel, class 2 with interlocking device of zinc die-cast.


Sascha Holz, gepr. Techniker/ Certified Technician
 Stellv. Institutsleiter/ Deputy Director of Institute

